PLACAS INDICATIVAS

TIPO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMAS E CORES	APLICAÇÃO
S2		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.
S3		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO.
S11		ESCADA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS. INDICA DIREITA OU ESQUERDA, DESCENDO OU SUBINDO. O DESENHO INDICATIVO DEVE SER POSICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO.
S12		"SAÍDA"	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO.
M1		INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO	SÍMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR FUNDO: CONTRASTE COM A MENSAGEM PICTOGRAMA: MENSAGEM ESCRITA REFERENTE AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA ED.	NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO

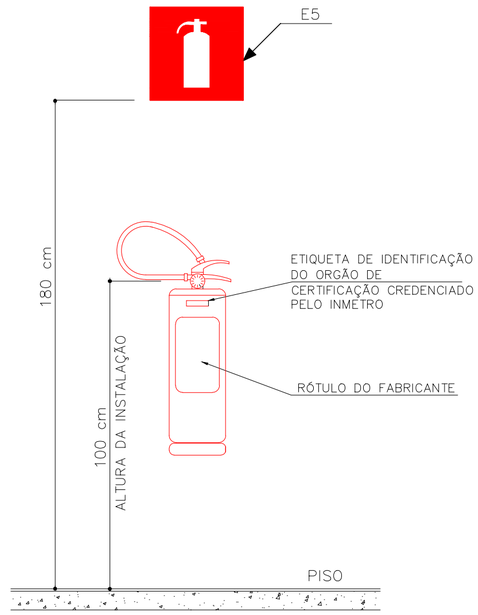

DETALHE EXTINTOR DE INCÊNDIO

SEM ESCALA

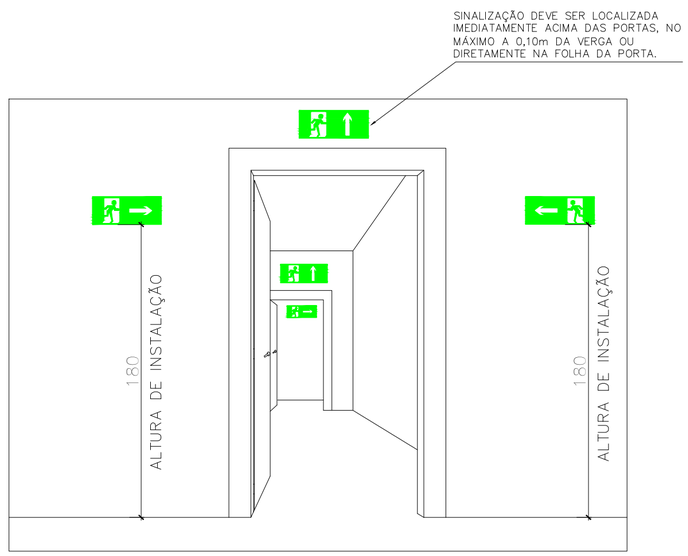

MODELO DE SINALIZAÇÃO

SEM ESCALA

SIMBOLOGIA	
	EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ ABC (3A:40B:C) 6kg.
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO
	IDENTIFICAÇÃO E DIMENSÕES DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. SINALIZAÇÃO RETANGULAR: L = COMPRIMENTO E H = ALTURA SINALIZAÇÃO QUADRADA: L = LADO
	SINALIZAÇÃO DE DIREÇÃO DE ROTA DE SAÍDA
	SAIDA FINAL DA ROTA DE SAÍDA
	CORRIMÃO / GUARDA CORPO

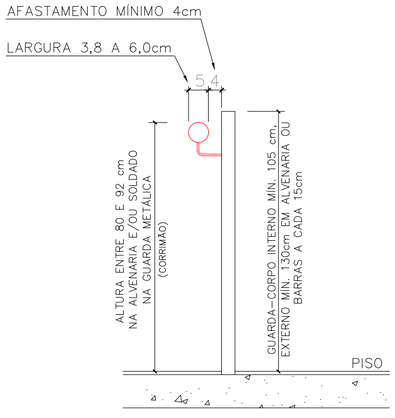

DETALHE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

SEM ESCALA

NOTAS:

AS GUARDAS CONSTITUÍDAS POR BALAUSTRADAS, GRADES, TELAS E ASSEMELHADOS, ISTO É, AS GUARDAS VAZADAS, DEVEM:

A) TER BALAÚSTRES VERTICAIS, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS, GRADES, TELAS, VIDROS DE SEGURANÇA LAMINADOS OU ARAMADOS E OUTROS, DE MODO QUE UMA ESFERA DE 15 CM DE DIÂMETRO NÃO POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA;
B) SER ISENTAS DE ABERTURAS, SALIÊNCIAS, REENTRÂNCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS;
C) SER CONSTITUÍDAS POR MATERIAIS NÃO ESTILHAÇÁVEIS, EXIGINDO-SE O USO DE VIDROS ARAMADOS OU DE SEGURANÇA LAMINADOS, SE FOR O CASO.
*OS CORRIMÃOS DEVEM SER PROJETADOS DE FORMA A PODEREM SER AGARRADO FÁCIL E CONFORTAVELMENTE, PERMITINDO UM CONTÍNUO DESLOCAMENTO DA MÃO AO LONGO DE TODA A SUA EXTENSÃO, SEM ENCONTRAR QUAISQUER OBSTRUÇÕES, ARESTAS OU SOLUÇÕES DE CONTINUIDADE. NO CASO DE SECÇÃO CIRCULAR, SEU DIÂMETRO VARIA ENTRE 38 MM E 65 MM.

PARA EXIGÊNCIAS ESTRUTURAIS CONSULTAR A ABNT NBR 9077/93

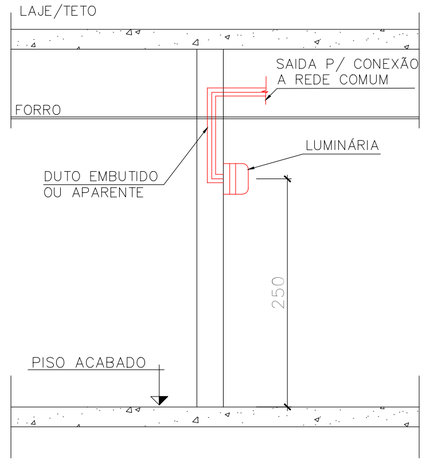

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA

NOTAS:

A EDIFICAÇÃO SERÁ DOTADA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUE FUNCIONARÁ AUTOMATICAMENTE QUANDO FALTAR ENERGIA ELÉTRICA NA REDE.
01 – LUMINÁRIA COM ACRÍLICO, REFLETOR DE AÇO INOX, ACENDE AUTOMATICAMENTE NA FALTA DE ENERGIA.
02 – AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 (UMA) HORA.
03 – COMUTADOR DE ENERGIA, AUTOMÁTICO COM RELÊ.
04 – BATERIA TOTALMENTE BLINDADA, RECARREGÁVEL (SISTEMA AUTÔNOMO).
05 – CARREGADOR FLUTUADOR AUTOMÁTICO.
06 – NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAÇÃO DE 3 LUX EM UM RAIO DE 15m EM LOCAIS PLANOS.

PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

ENDEREÇO: RUA LEOCÁDIA DE OLIVEIRA, 134, BELA VISTA, ITABIRITO/MG	ÁREA CONSTRUÍDA: 218,25 m²
PROPRIETÁRIO E EMPRESA: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CNPJ: 20.971.057/0001-45
OCUPAÇÃO: SERVIÇO PROFISSIONAL	DATA: AGO/2020
RESPONSÁVEL TÉCNICO: AMANDA CALDEIRA DE OLIVEIRA	CREA: CREA MG-241.857/D
CONTEÚDO: DETALHES, PLACAS INDICATIVAS.	ESCALA: INDICADA / FORMATO: A1 / FOLHA: 01/02