


PLANTA BAIXA
ESCALA 1:100

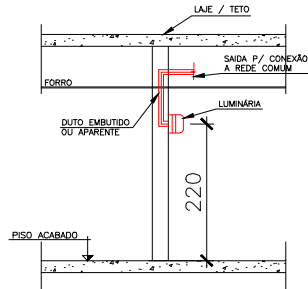


DETALHE DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMERGENCIA
SEM ESCALA

NOTAS:
A EDIFICAÇÃO SERÁ DOTADA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA QUE FUNCIONARÁ AUTOMATICAMENTE QUANDO FALTAR ENERGIA ELÉTRICA NA REDE.
01 - LUMINÁRIA COM ACRÍLICO, REFLETOR DE AÇO INOX, ACENDE AUTOMATICAMENTE NA FALTA DE ENERGIA.
02 - AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 (UMA) HORA.
03 - CONTADOR DE ENERGIA, AUTOMÁTICO COM RELE.
04 - BATERIA TOTALMENTE BUNDADA, RECARREGÁVEL (SISTEMA AUTÔNOMO).
05 - CARREGADOR FLUTUADOR AUTOMÁTICO.
06 - NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAÇÃO DE 3 LUX EM UM RAIO DE 15m EM LOCAS PLANOS.


PLACAS INDICATIVAS				
TIPO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMAS E CORES	APLICAÇÃO
S3		SAÍDA DE EMERGENCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGENCIA A SER ATIVADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO.
S12		"SAÍDA"	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGENCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.
E5		EXTINTOR DE INCENDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCENDIO.

SIMBOLOGIA	
	EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ ABC (3A-40B:C) 6kg.
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA AUTÔNOMO
	IDENTIFICAÇÃO E DIMENSÕES DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA.
	SINALIZAÇÃO RETANGULAR: L = COMPRIMENTO E H = ALTURA. SINALIZAÇÃO QUADRADA: L = LADO

SINALIZAÇÃO DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS, NO MÍNIMO A 150cm DA VERTICAL DA VISTA DA PORTA.

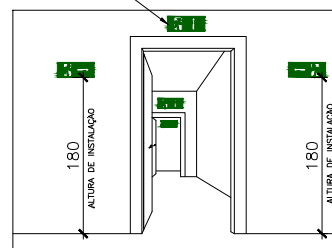

MODELO DE SINALIZAÇÃO
SEM ESCALA

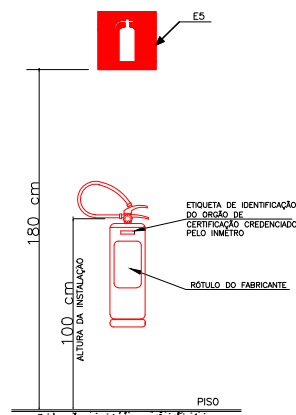

DETALHE EXTINTOR
SEM ESCALA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Dr. Antônio Alvarenga, 166, Corinto/MG

CONTEÚDO:

ADEQUAÇÕES DE INCENDIO

AUTOR DO PROJETO:

ROSIMEIRE DIAS
AMANDA CALDEIRA DE OLIVEIRA

DATA:

JUN/2023

FOLHA:

01/01

FÓRMATO:

A4