




DETALHE 1 - CAIXA P/ INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME SEM ESCALA

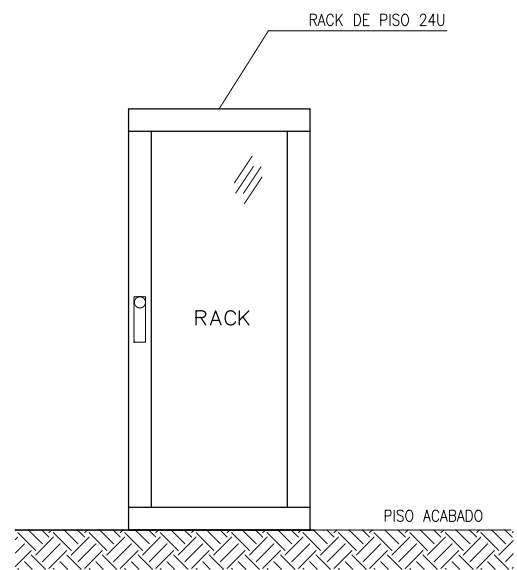


DETALHE 2 - RACK P/ INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CFTV SEM ESCALA

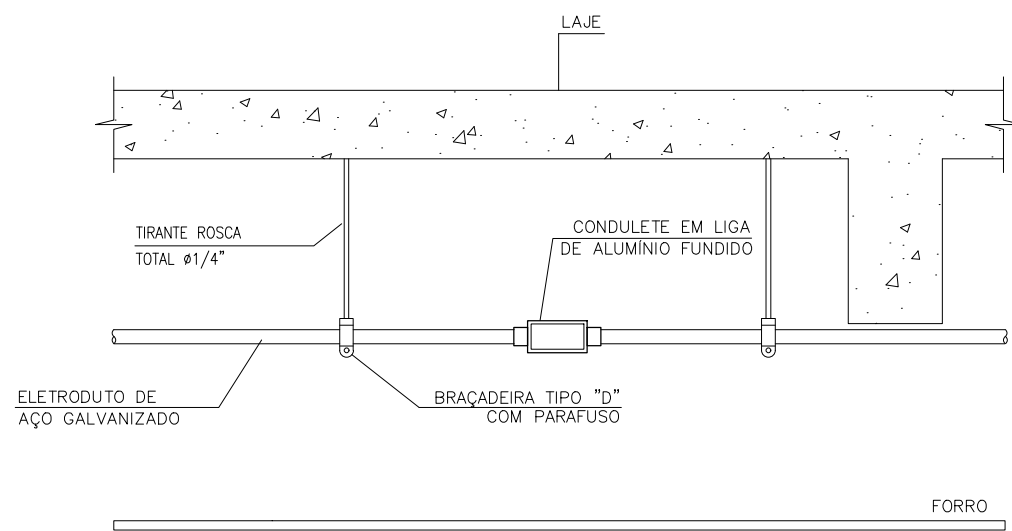


DETALHE 3 - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO NO ENTREFORRO SEM ESCALA

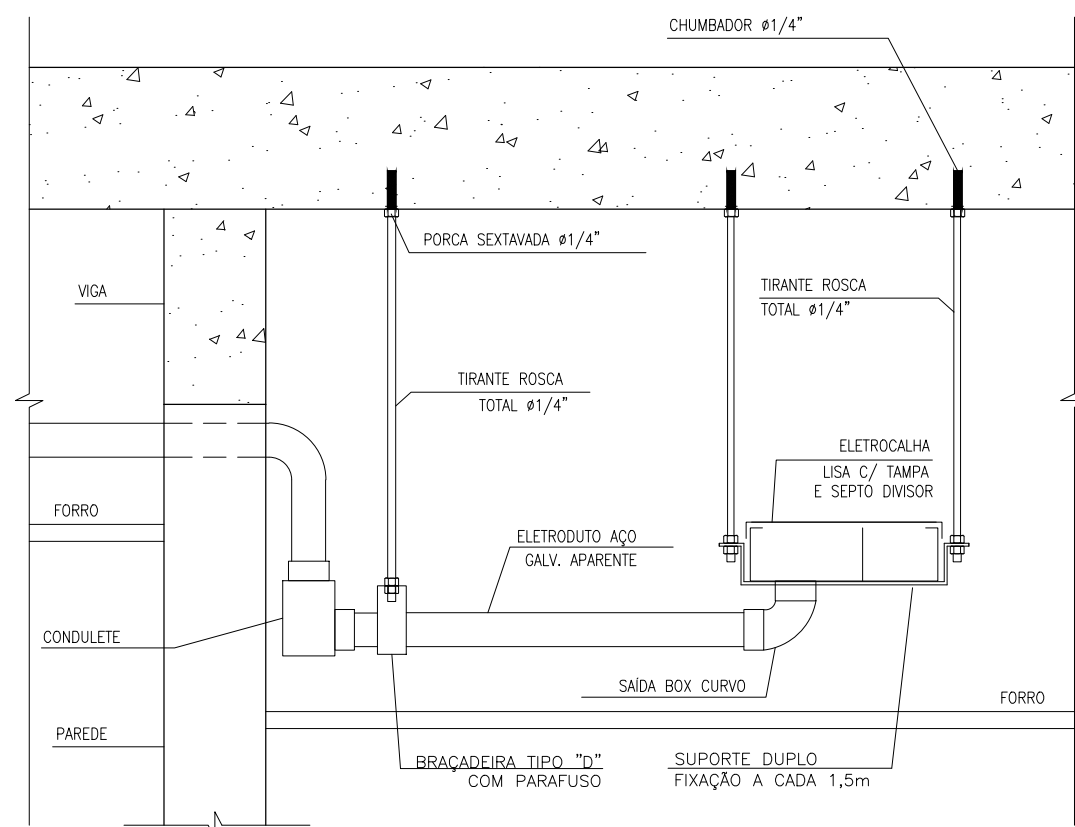


DETALHE 5a - DERIVAÇÃO DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO INSTALADO APARENTE NO ENTREFORRO SEM ESCALA

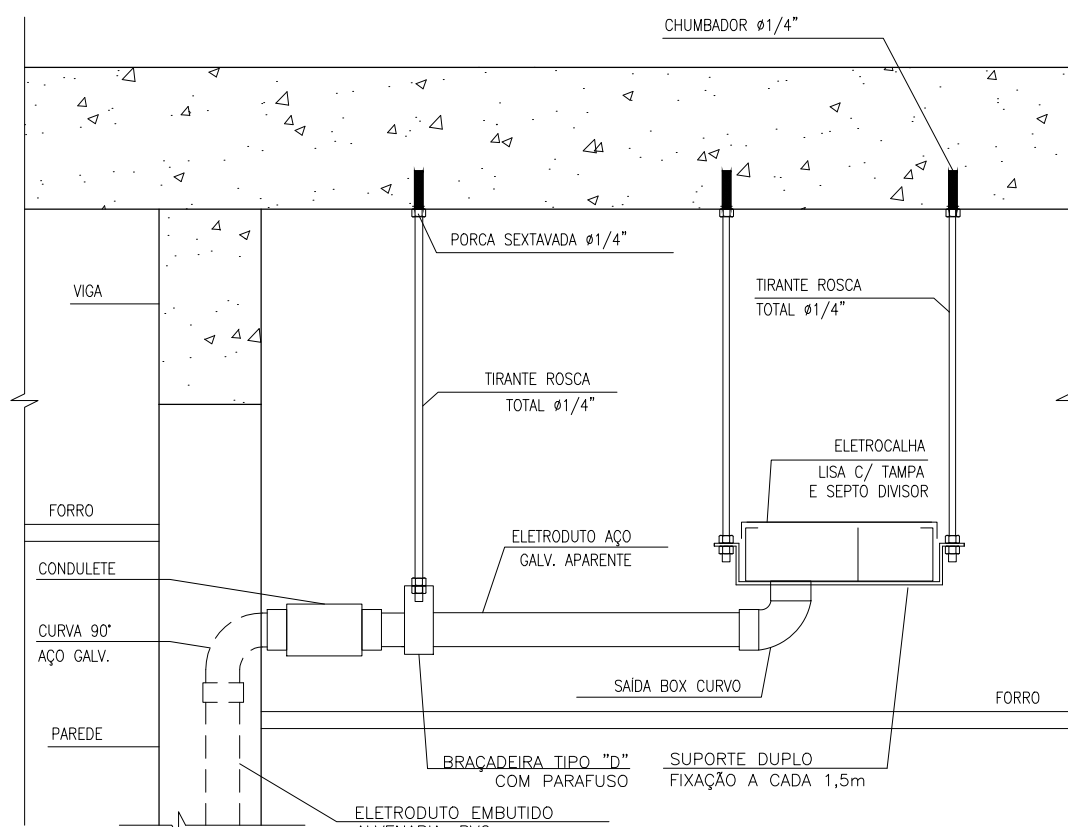


DETALHE 5b - DERIVAÇÃO DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO INSTALADO EMBUTIDO EM PAREDE SEM ESCALA

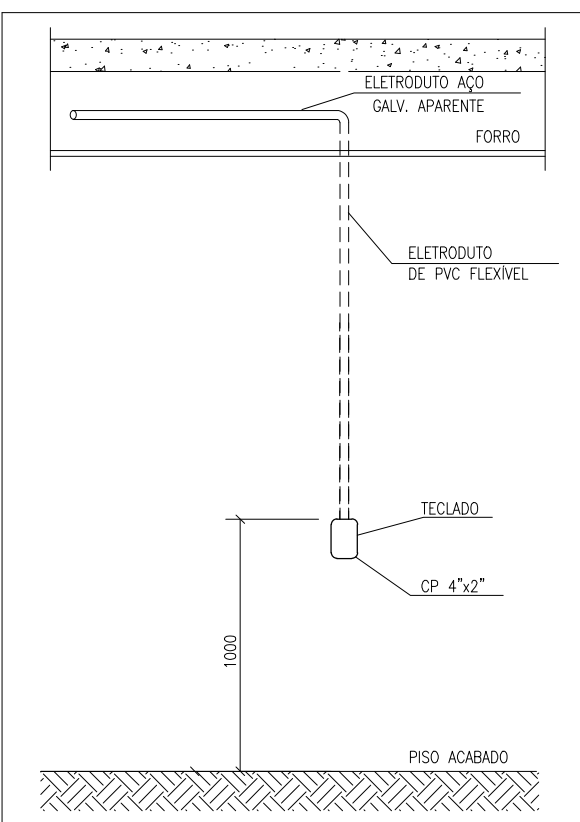


DETALHE 8 - INSTALAÇÃO DE TECLADO PARA SISTEMA DE ALARME NA PAREDE SEM ESCALA

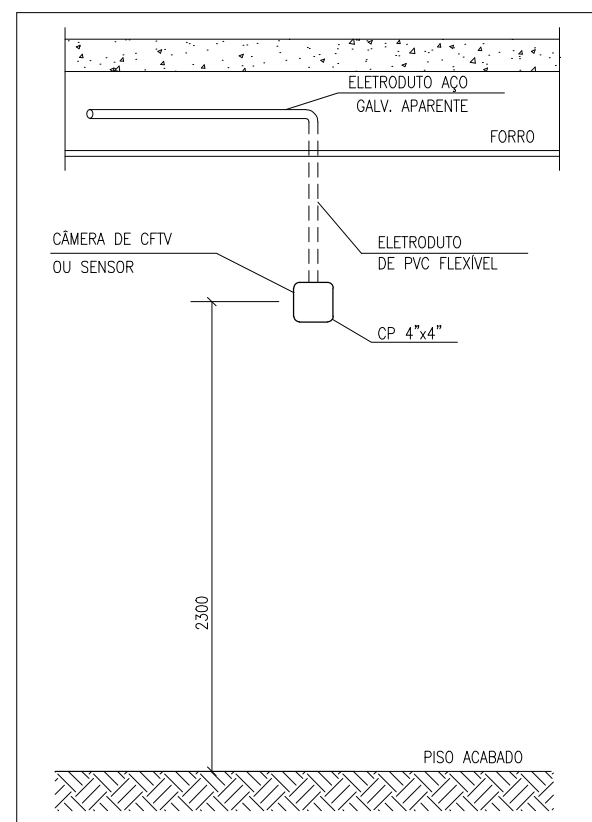


DETALHE 9 - INSTALAÇÃO DE PONTOS P/ SISTEMAS DE ALARME/CFTV NA PAREDE SEM ESCALA

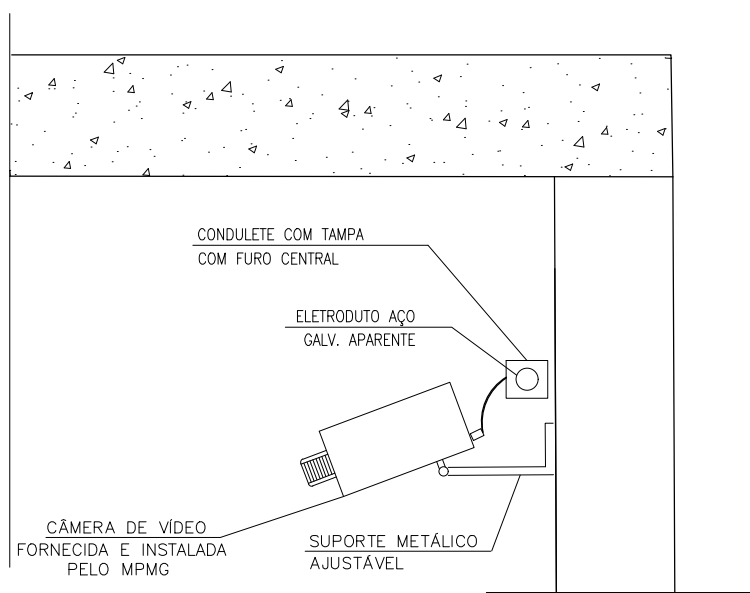

DETALHE 10 - INSTALAÇÃO CÂMERA DE CFTV NA PAREDE SEM ESCALA

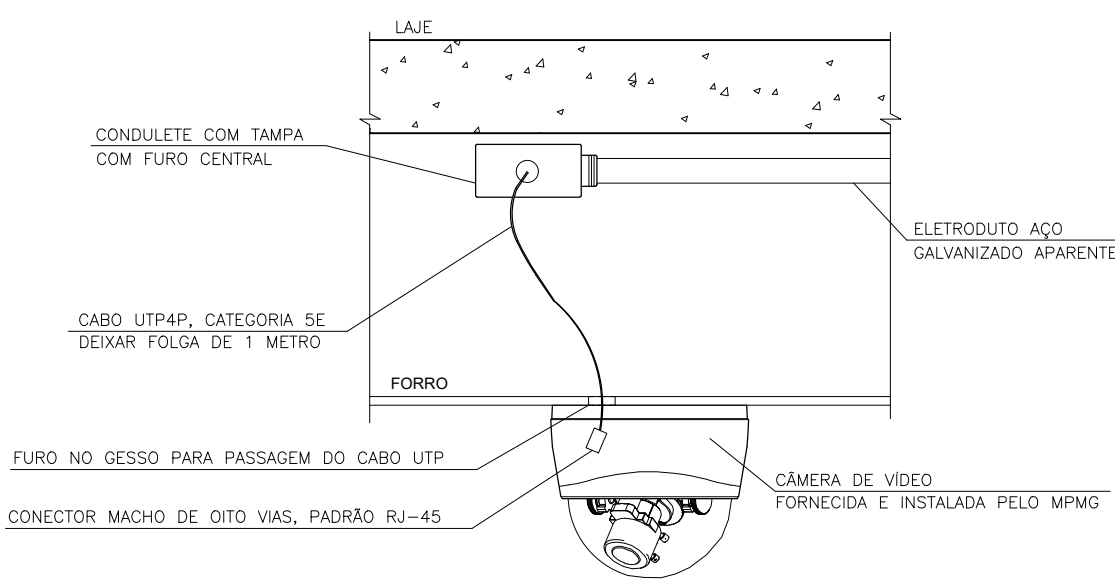


DETALHE 11 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE CFTV NO FORRO SEM ESCALA

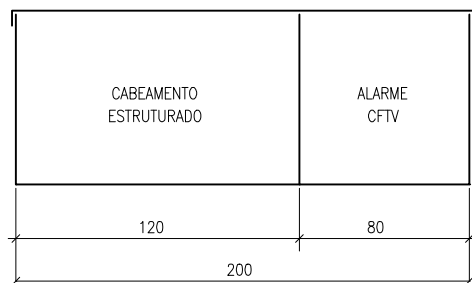


DETALHE 4a - DIVISÃO DA ELETROCALHA SEM ESCALA

LIGAÇÃO DOS CONECTORES RJ-45		
SEQUÊNCIA DE CORES NO CONECTOR (PINAGEM)		
COR	BORNE	PAR
BRANCO VERDE (B-V)	1	3
VERDE (V)	2	
BRANCO LARANJA (B-L)	3	
LARANJA (L)	6	2
AZUL (A)	4	
BRANCO AZUL (B-AZ)	5	1
BRANCO MARROM (B-M)	7	
MARROM (M)	8	4


ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA RJ-45 SEGUNDO NORMA EIA/TIA-568A

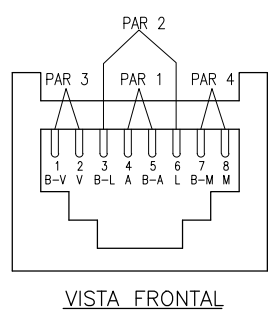


DETALHE 6 - POLARIZAÇÃO (T568A) CONECTOR RJ-45 FÊMEA SEM ESCALA

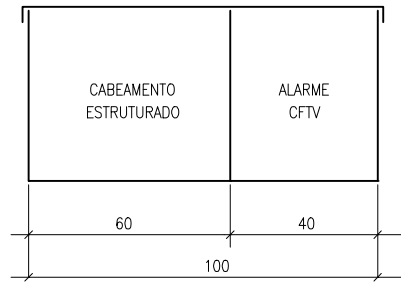


DETALHE 4b - DIVISÃO DA ELETROCALHA SEM ESCALA

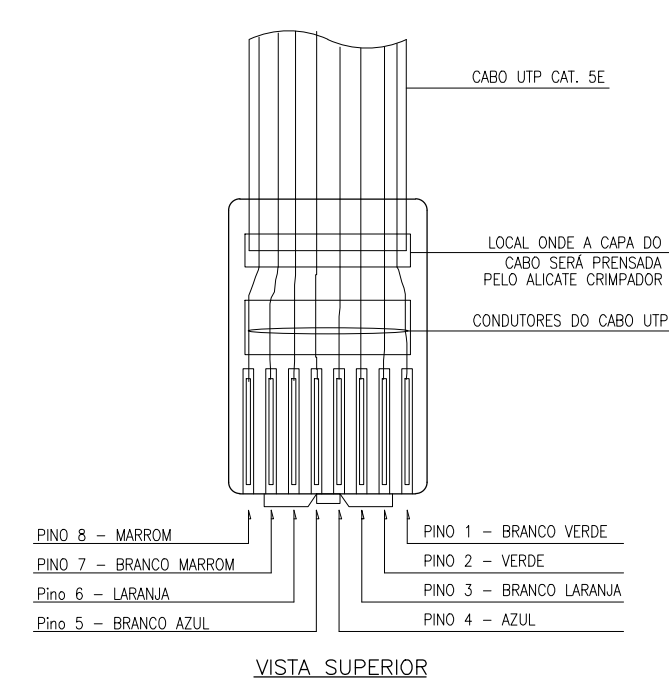

DETALHE 7 - POLARIZAÇÃO (T568A) CONECTOR RJ-45 MACHO SEM ESCALA

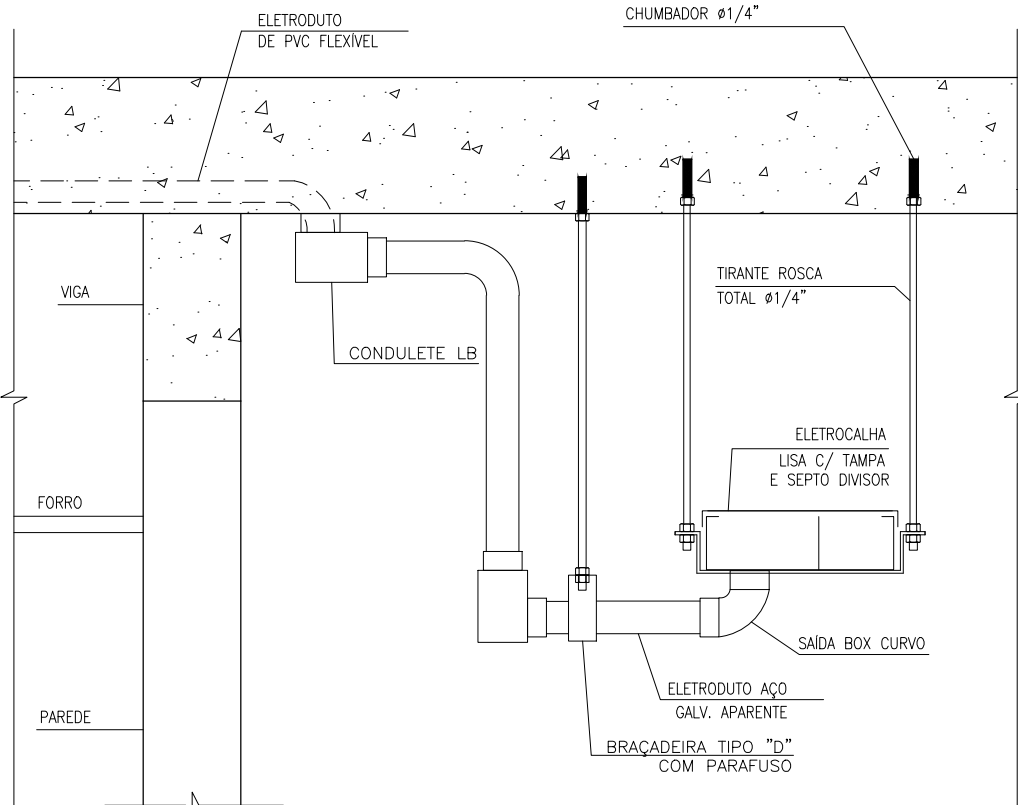

DETALHE 12 - TRANSIÇÃO DE ELETRODUTO APARENTE PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA LAJE SEM ESCALA

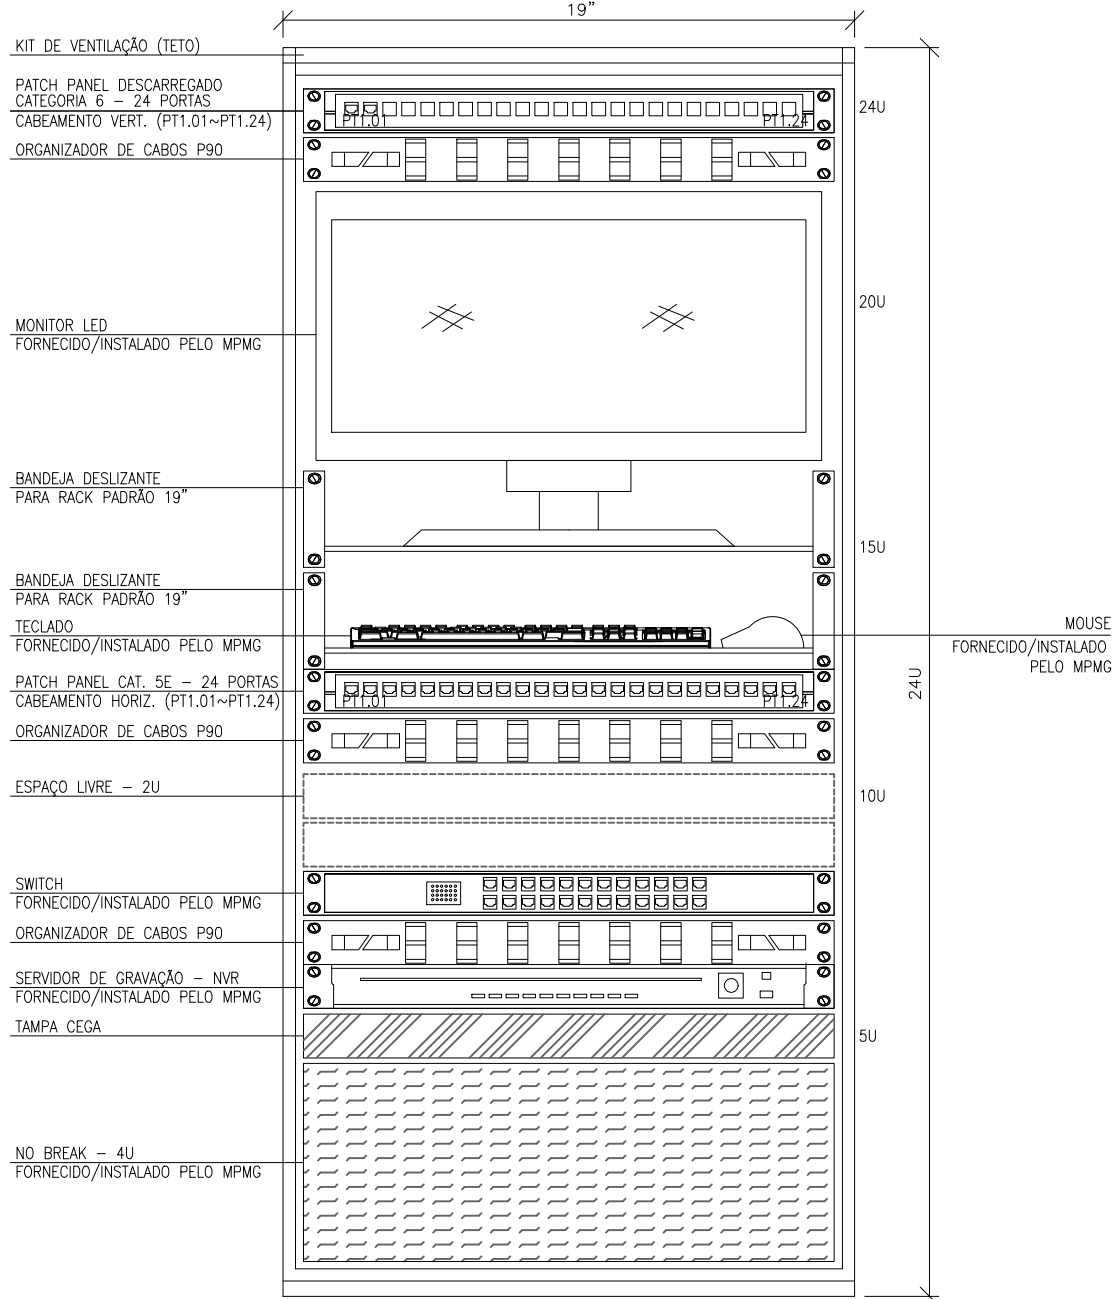

DETALHE 13 - IDENTIFICAÇÃO DE CABOS SEM ESCALA

VISTA FRONTAL RACK-CFTV SEM ESCALA

- NOTAS:
- DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
  - PARA NOTAS GERAIS E SIMBOLOGIA, VER FL. 01/03.
  - QUALQUER MODIFICAÇÃO NO PROJETO NA OBRA, SEM CONSULTA AO PROJETISTA, É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.

EXE	00	EMIÇÃO INICIAL	LEANDRO	20/09/24
TIPO	REV	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA
REVISÕES				
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
PROPRIETÁRIO: ESTADO DE MINAS GERAIS – VINCULADO À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			CNPJ: 20.971.057/0001-45	
PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA SEGURANÇA ELETRÔNICA				
PROJETO PADRÃO A5.2		ETAPA: EXECUTIVO	ÁREA CONSTRUÍDA: 921,74 m²	
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES/SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA				
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO  LEANDRO GONÇALVES DE BEM			CREA MG: 379292	
CONTEGDO: DETALHES DE MONTAGEM			DATA: SET/2024  ESCALA: Indicadas	FOLHA:  03/03