AMARRAÇÃO DA RE-BAR COM CLIPS PARA O FECHAMENTO ESTRUTURAL

DETALHE 21
sem escala

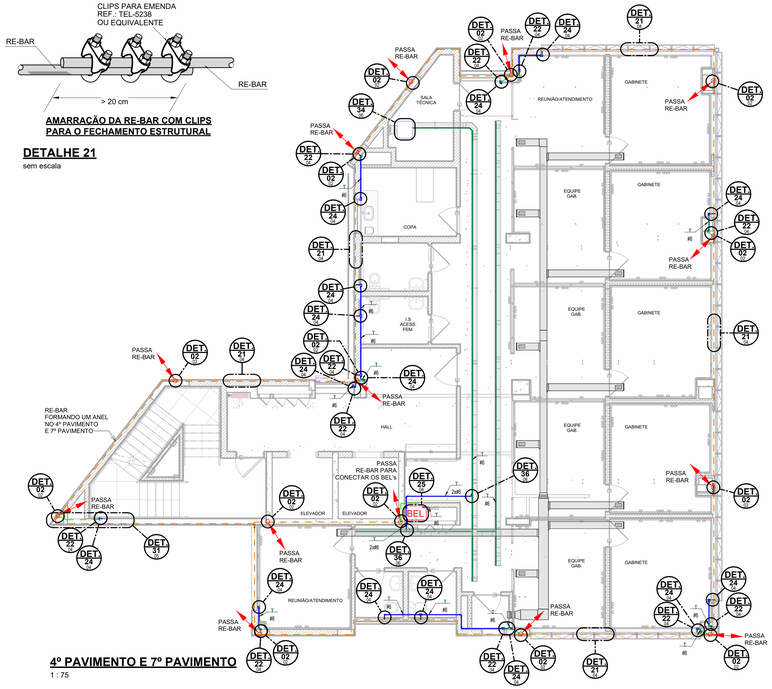

4º PAVIMENTO E 7º PAVIMENTO
1 : 75

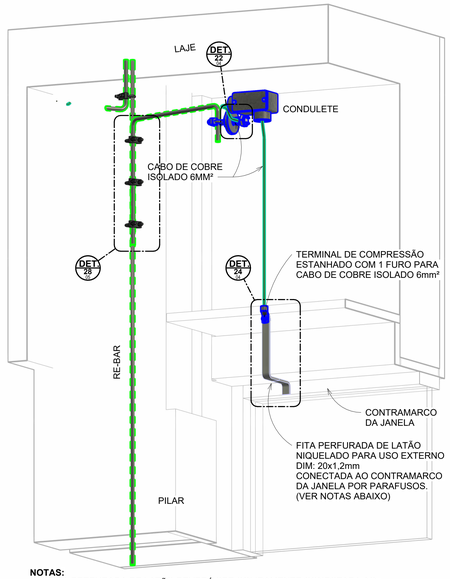

NOTAS:
1- A FITA PERFURADA DE LATÃO DEVERÁ SER SOLIDAMENTE CONECTADA AO CONTRAMARCO DA JANELA POR PARAFUSOS;
2- A FITA PERFURADA DE LATÃO DEVERÁ SER INSTALADA JUNTO COM O CONTRAMARCO DA JANELA NO MOMENTO DO CHUMBAMENTO DESTE NA ALVENARIA;
3- A FITA PERFURADA DE LATÃO DEVERÁ SER EMBUTIDA NO REBOCO DO CONTRAMARCO ATÉ A TRANSPOSIÇÃO AO ENTREFORRO, ONDE SERÁ CONECTADA AO CABO DE COBRE DO ATERRAMENTO.

VISTA ISOMETRICA DO ATERRAMENTO CAIXILHOS/JANELAS
S/ ESC.

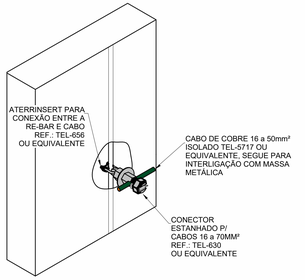

EQUALIZAÇÃO DE MASSA METÁLICA À ESTRUTURA POR RE-BAR E CABO ISOLADO

DETALHE 22
sem escala



CONEXÃO DA ESTRUTURA METALICA

DETALHE 24
sem escala



ATERRAMENTO DOS TUBOS METÁLICOS

DETALHE 23
sem escala

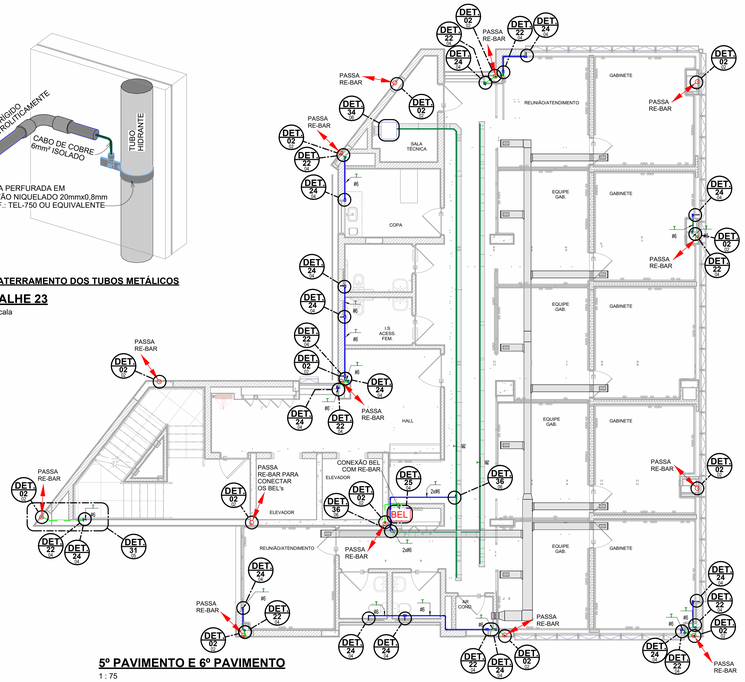

5º PAVIMENTO E 6º PAVIMENTO
1 : 75

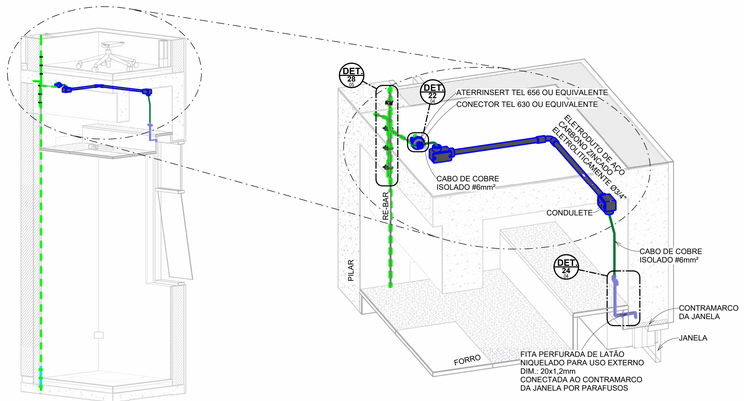

VISTA ISOMETRICA DO ATERRAMENTO CAIXILHOS/ JANELAS
S/ ESC.

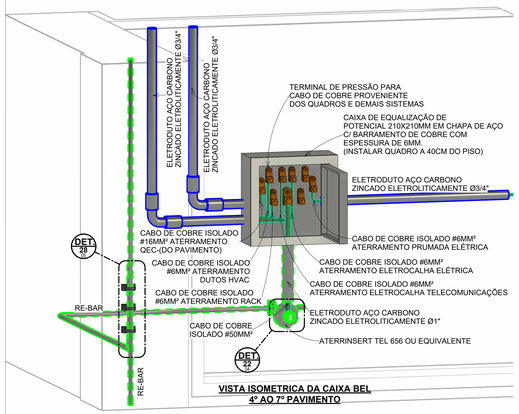

VISTA ISOMETRICA DA CAIXA BEL 4º AO 7º PAVIMENTO

DETALHE 25
sem escala

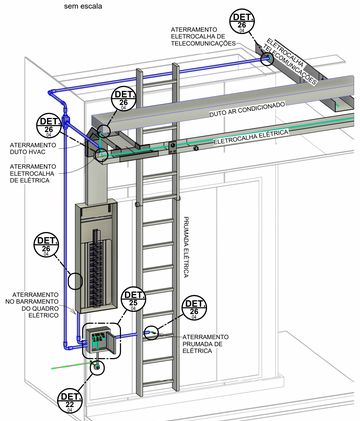

VISTA ISOMÉTRICA DO ATERRAMENTO DAS ELETROCALHAS E DUTOS DO 4º AO 7º PAVIMENTO
S/ ESC.

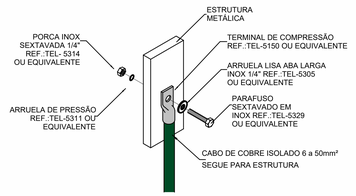

DETALHE DA CONEXÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM CABO DE COBRE ISOLADO

DETALHE 26
sem escala

NOTAS

- PARA LEGENDAS E NOTAS GERAIS VER FOLHA 01/07.

EXE-RDO	23/09/2025	PROJETO EXECUTIVO - LICITAÇÃO DA OBRA
Rev-tpa	DATA	DESCRIÇÃO

MPMG Ministério Público do Estado de Minas Gerais

fábrica civil — www.fabricacivil.com.br

OBJETO:
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IPATINGA-MG
AV. DESPACHANTE RUI DALMA BARBOSA, Nº 31 - CENTRO - IPATINGA/MG

CONTRATANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

CONTEÚDO:
4º AO 7º PAVIMENTO - SPDA

AUTOR DO PROJETO: ROBERTO TEIXEIRA MOURA	ASSINATURA:		DISCIPLINA:
ENGENHEIRO ELETRICISTA	CREA SP 060184256-8		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROBERTO TEIXEIRA MOURA	ASSINATURA:		ETAPA DO PROJETO: EXECUTIVO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	CREA SP 060184256-8		
COORDENADOR DO PROJETO: ANDRÉ V. LAPREGA	ASSINATURA:		FOLHA: PDA 04 /07
ARQUITETO E URBANISTA	CAU 837547		
ESCALA: Como indicado	DESENHO: MELQUIZEDEQUE O.	CÓDIGO DO PROJETO: 1056/2023	

TQSBrasil.exe (NB v 25a.xx)
23/09/2025 16:25:54