

SIMBOLOGIA:

- CP

CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO – EXISTENTE
- DUTO DE PISO EMBUTIDO – EXISTENTE
- TAMPA CEGA SEM MIOLO
- ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, EMBUTIDO NA PAREDE – EXISTENTE
- - - -


ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, EMBUTIDO NO PISO – EXISTENTE
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS – EXISTENTE
- CAIXA 4"x2" INSTALADA A 0,30m DO PISO ACABADO – EXISTENTE

TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE ELETRODUTOS		
Ø	POLEGADAS	Ø mm/PVC Ø mm/AÇO
3/2"	20mm	16mm
3/4"	25mm	20mm
1"	32mm	25mm
1.1/4"	40mm	32mm
1.1/2"	50mm	40mm
2"	60mm	50mm
2.1/2"	75mm	65mm
3"	85mm	80mm
4"	110mm	100mm

NOTAS:

- 1 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 – A INFRA-ESTRUTURA (DUTOS DE PISO, CAIXAS DE PASSAGEM, QUADRO, ETC.) MOSTRADA NESTA PLANTA TEM QUE SER INSTALADA DE ACORDO COM A INFRA-ESTRUTURA JÁ ADEQUADA AO PROJETO. O CONSTRUTOR DEVERÁ ADEQUÁ-LA.
- 3 – ESTA PLANTA FOI BASEADA NO PROJETO ORIGINAL DO EDIFÍCIO, PODENDO HAVER DIVERGÊNCIAS ENTRE O PROJETO E O QUE FOI EXECUTADO.
- 4 – QUALQUER MODIFICAÇÃO NO PROJETO NA OBRA, SEM CONSULTA AO PROJETISTA, É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.

REV-00	EMIÇÃO INICIAL		10/2017	ALSO
REVISÃO	DESCRIÇÃO		DATA	POR
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
EDIFÍCIO CASTELLAR – 12º ANDAR				
AV. ALVARES CABRAL, 1690 – SANTO AGOSTINHO – BELO HORIZONTE – MG				
CONTEÚDO:				
PROJETO ELÉTRICO				
DUTOS DE PISO (EXISTENTE)				
AUTOR DO PROJETO:		DATA:	FOLHA:	
ALBERTO LUIZ S. DE OLIVEIRA/CREA-MG: 50.725/D		OUT/2017	05/05	

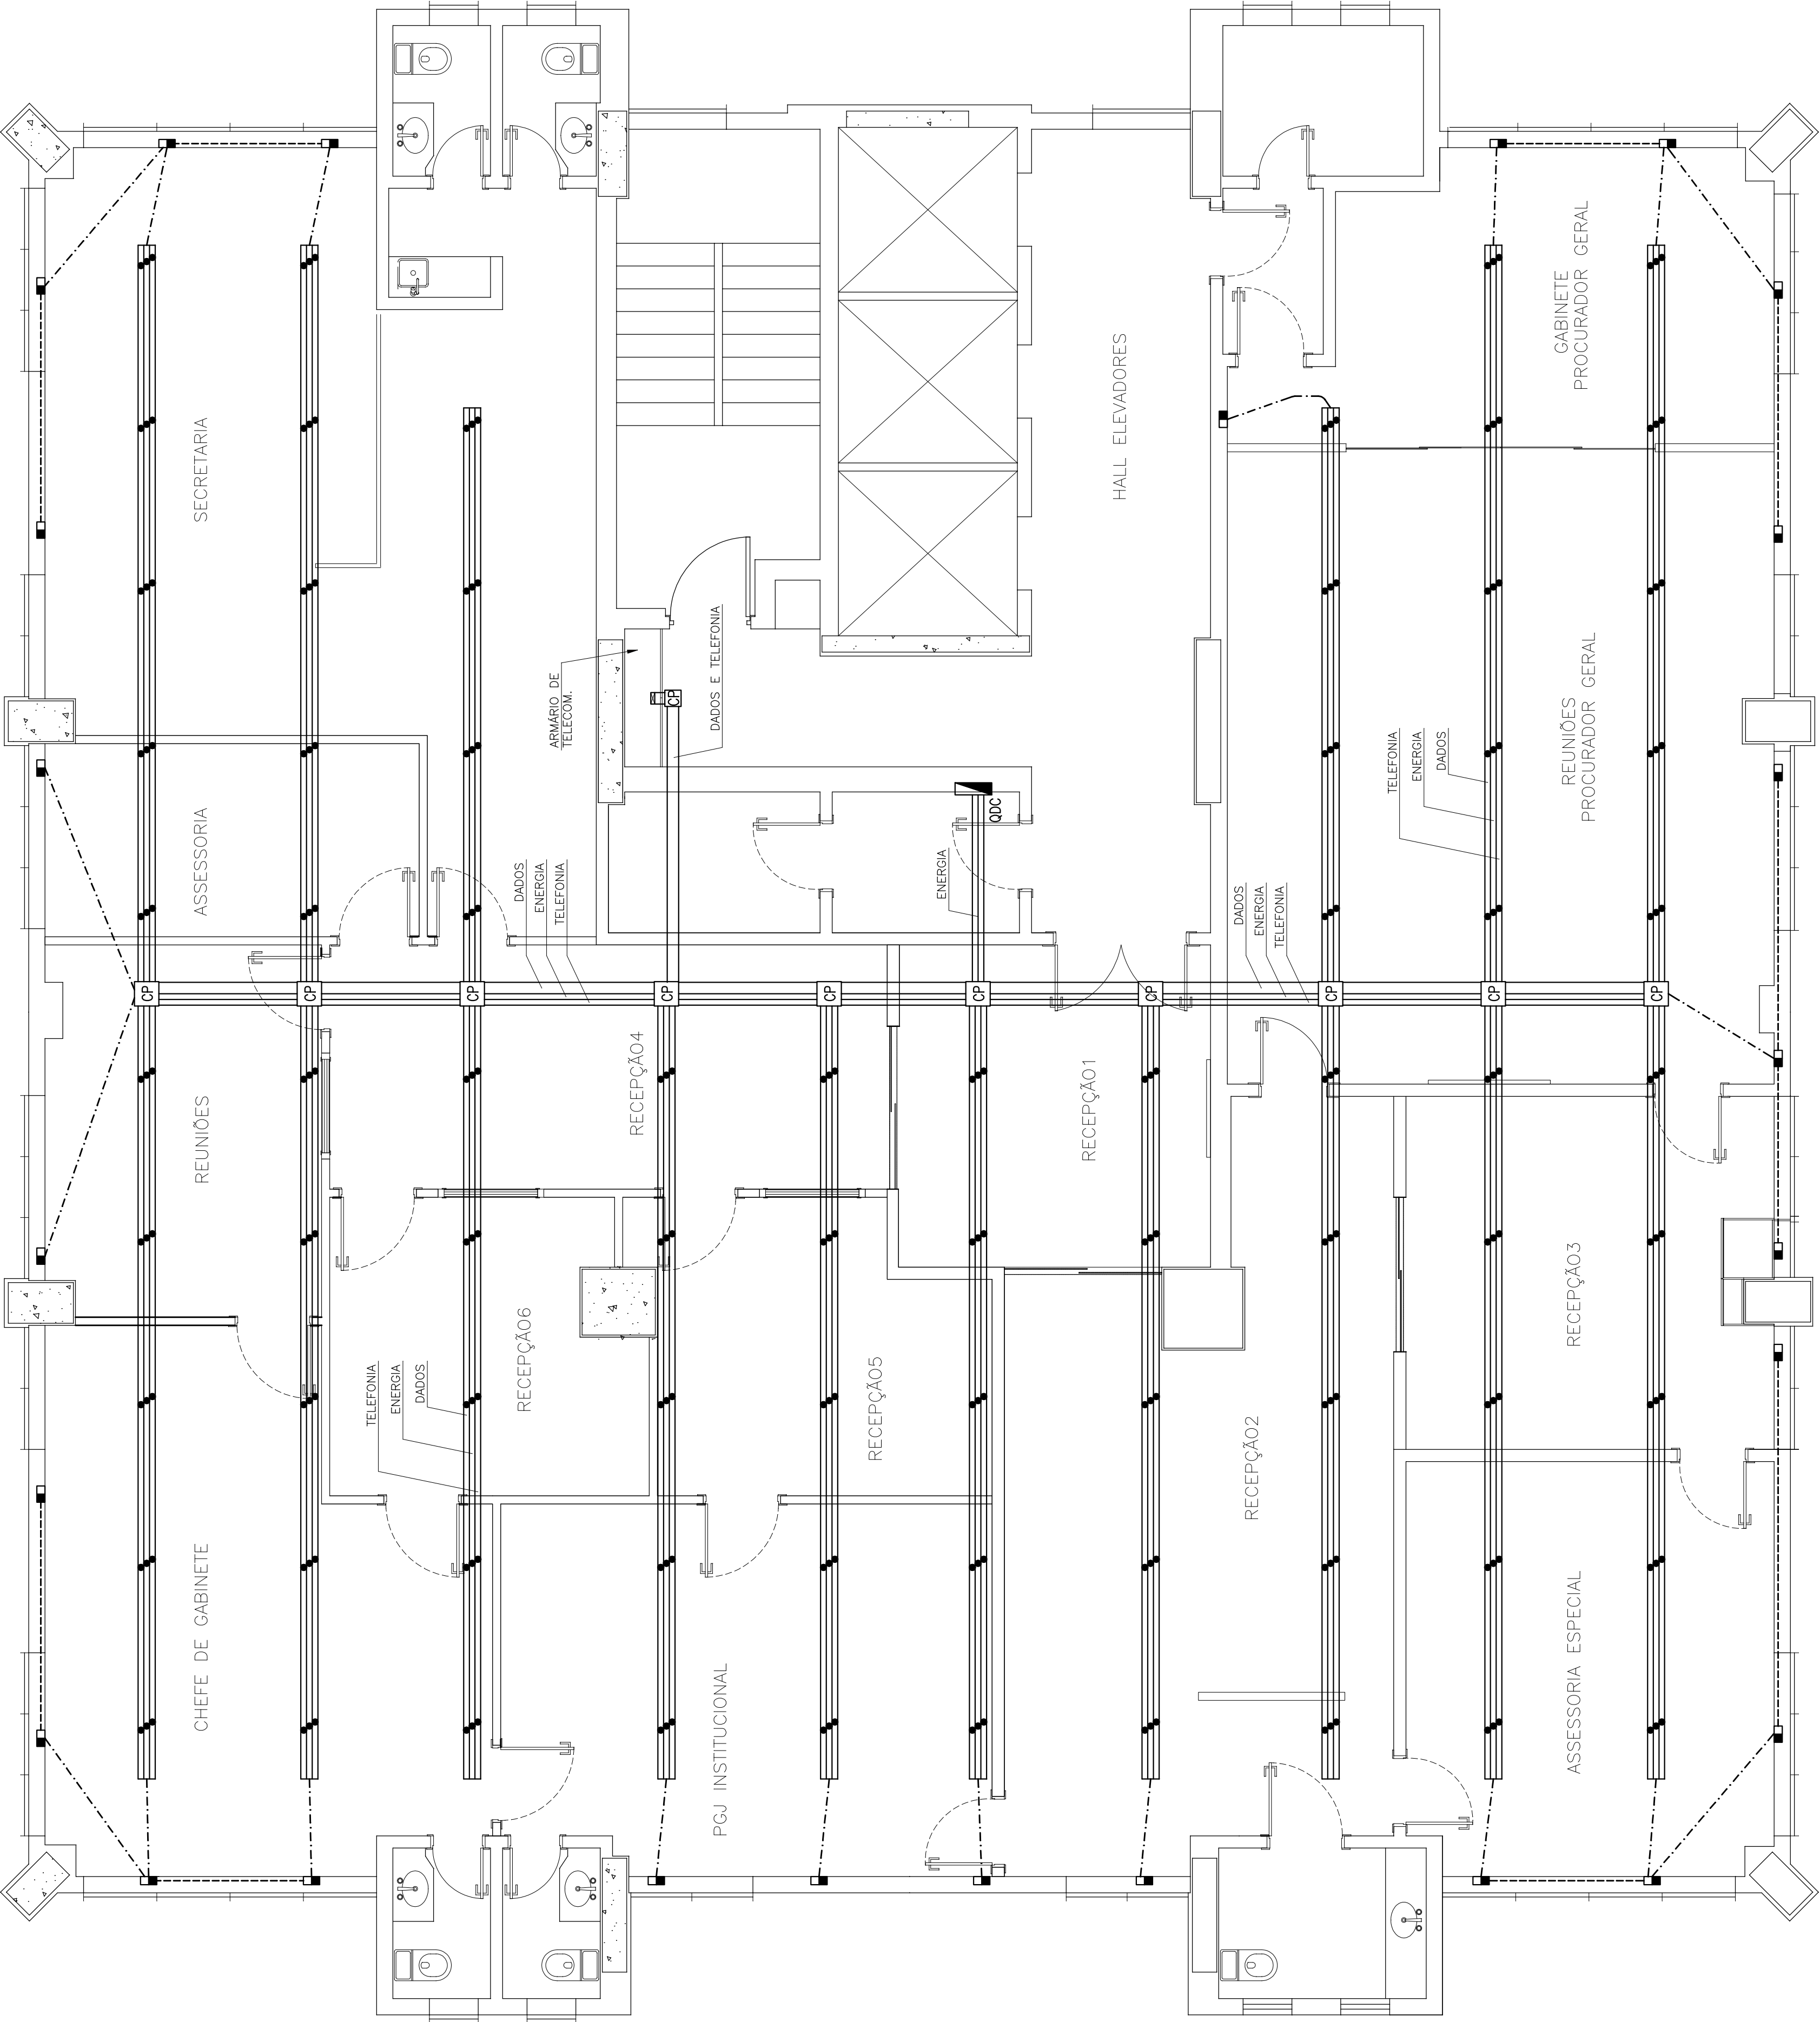

DUTOS DE PISO (EXISTENTE) – PLANTA
ESCALA 1:50