




DETALHE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA DE TETO SEM ESC.

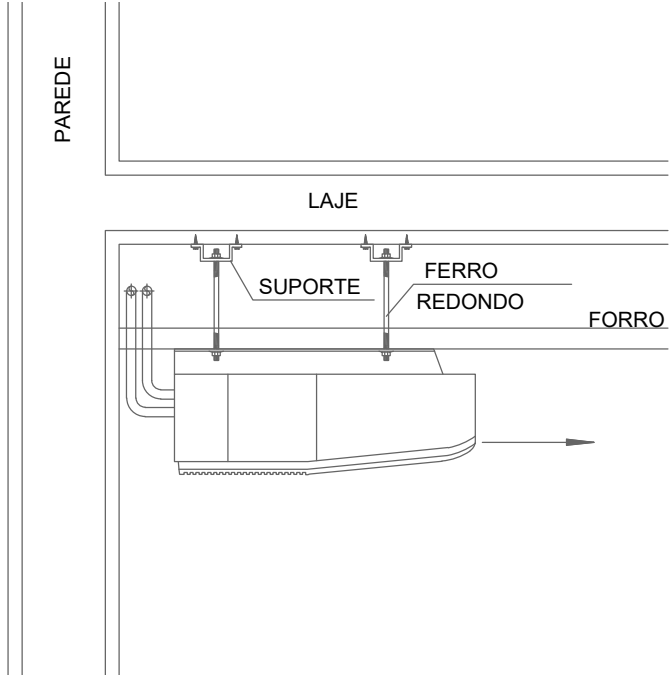




FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA APARENTE - PISO TETO SEM ESC.

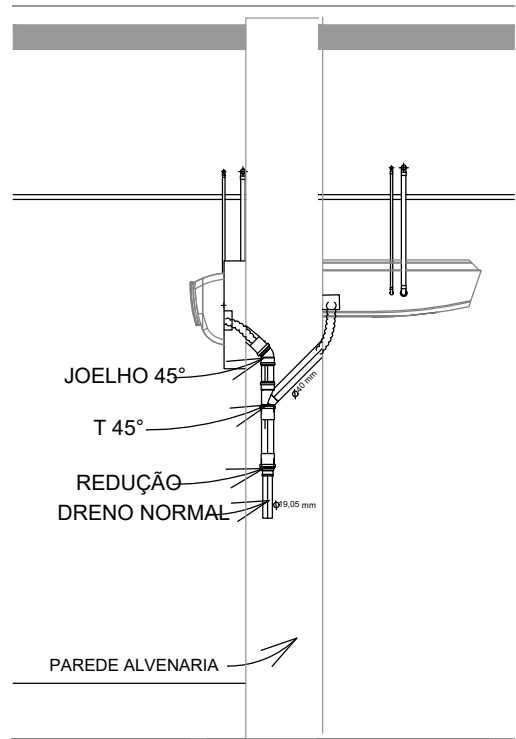

DETALHE DRENO SEM ESC.

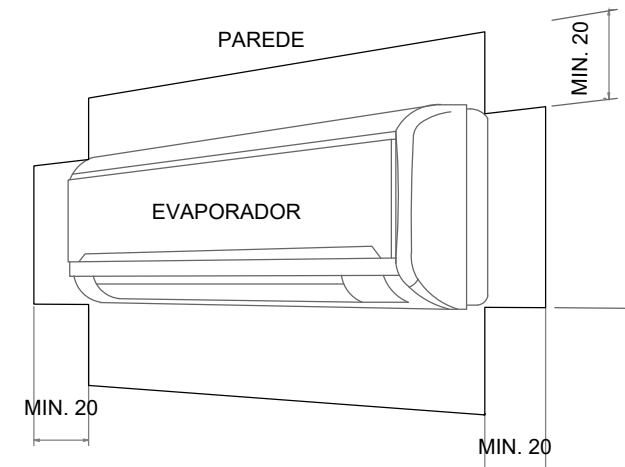


DETALHE DE INSTALAÇÃO EVAPORADOR DE TETO SEM ESC.

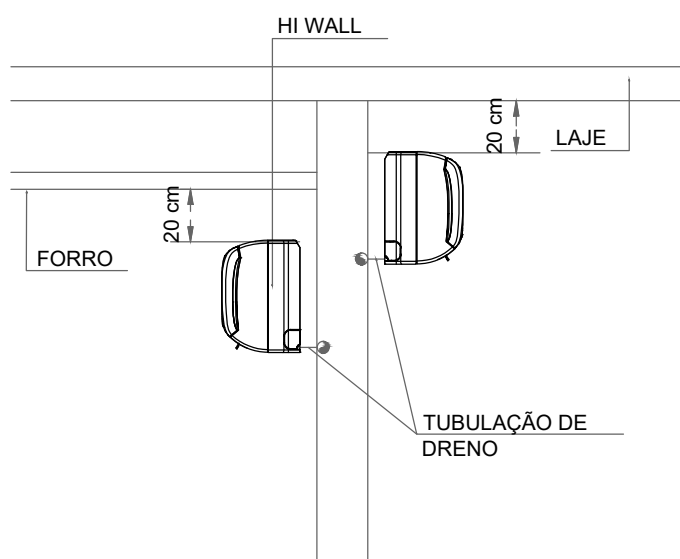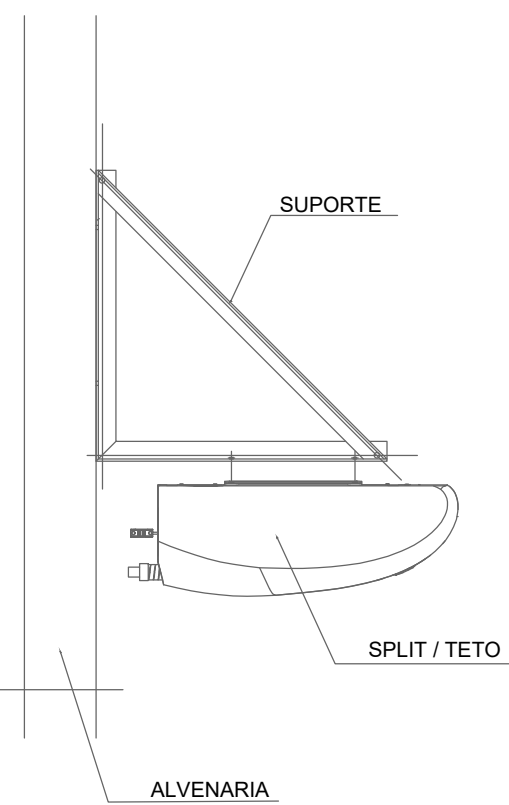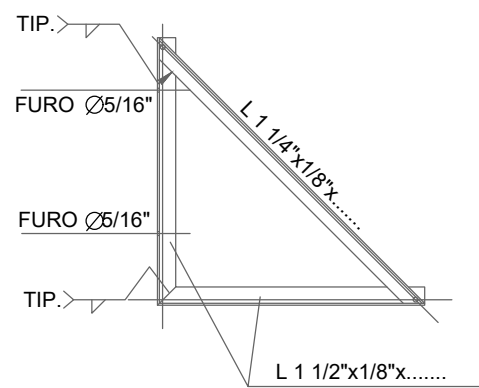


DETALHE TÍPICO PARA INSTALAÇÃO DE DRENO PARA HI-WALL SEM ESC.


DETALHE PADRÃO AR CONDICIONADO

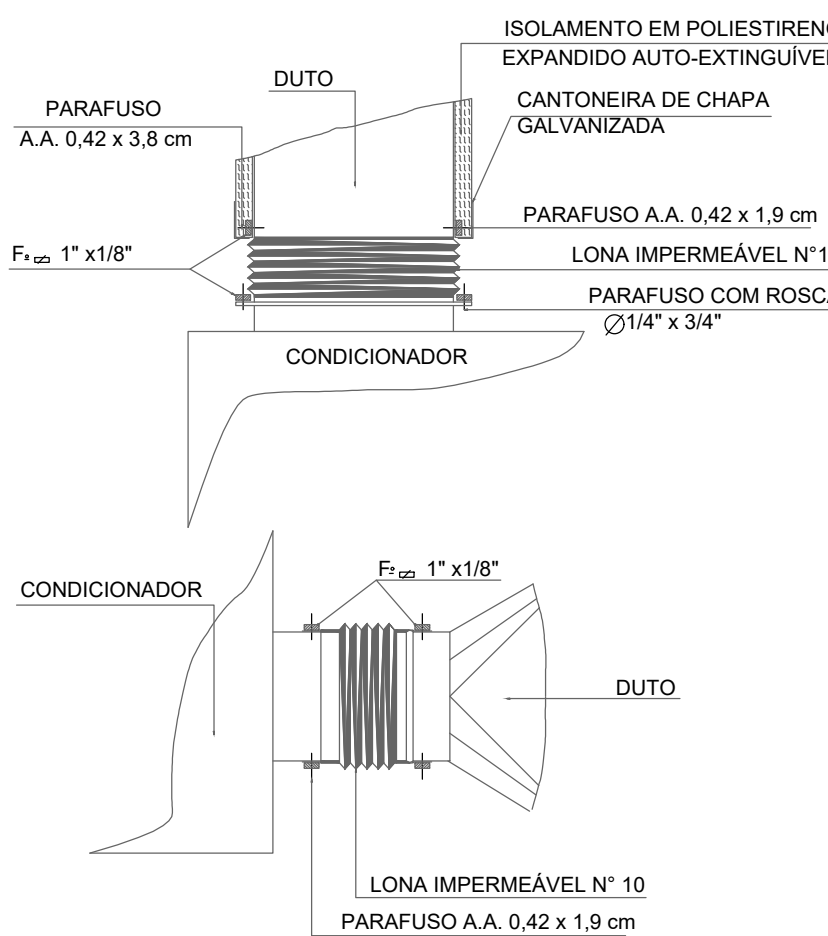



DETALHE DE FIXAÇÃO DOS DUTOS DOS EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE CONEXÃO FLEXÍVEL SEM ESC.

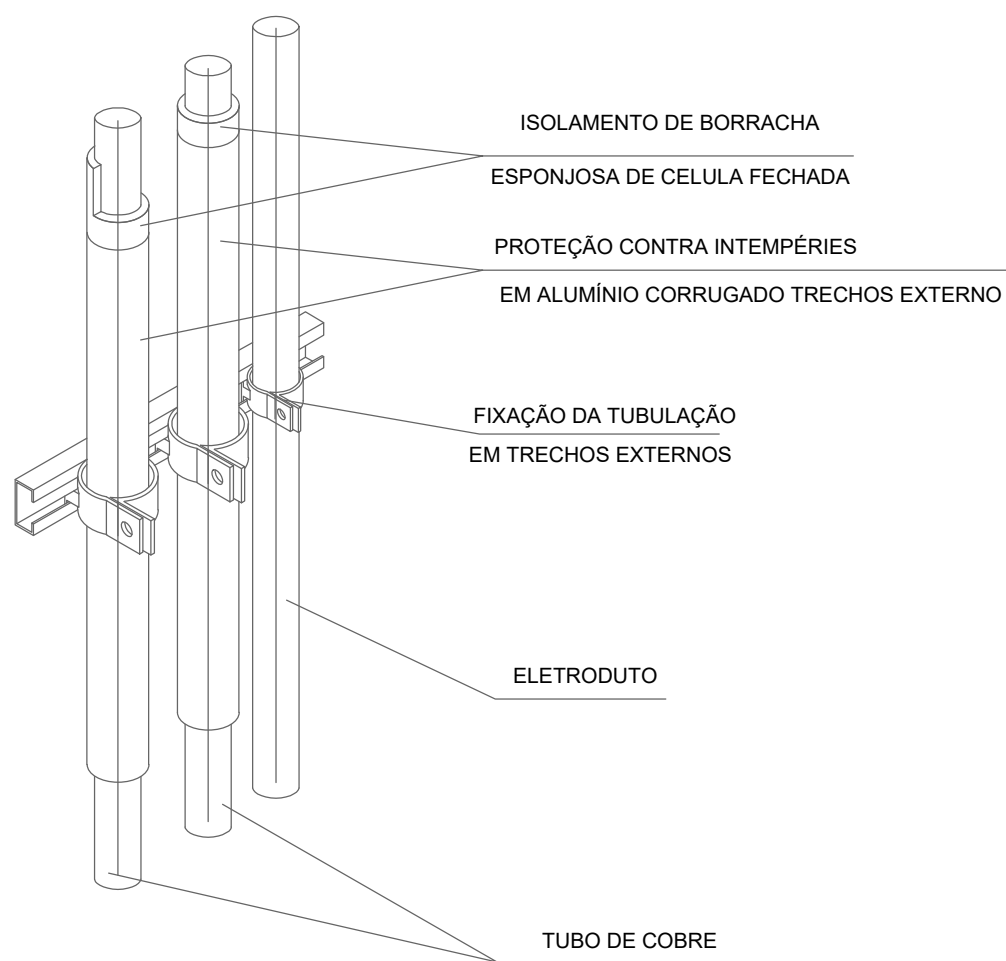


DETALHES DA TUBULAÇÃO SEM ESC.

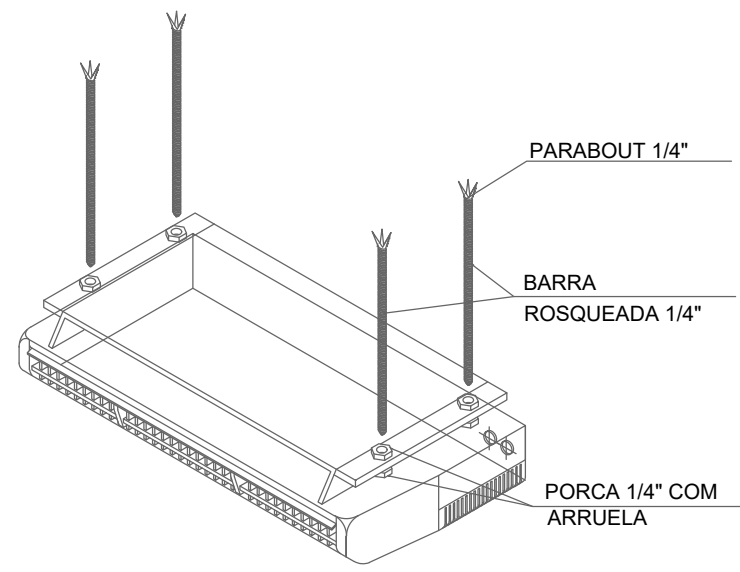

DETALHE DE SUPORTE PARA SPLIT'S SEM ESC.

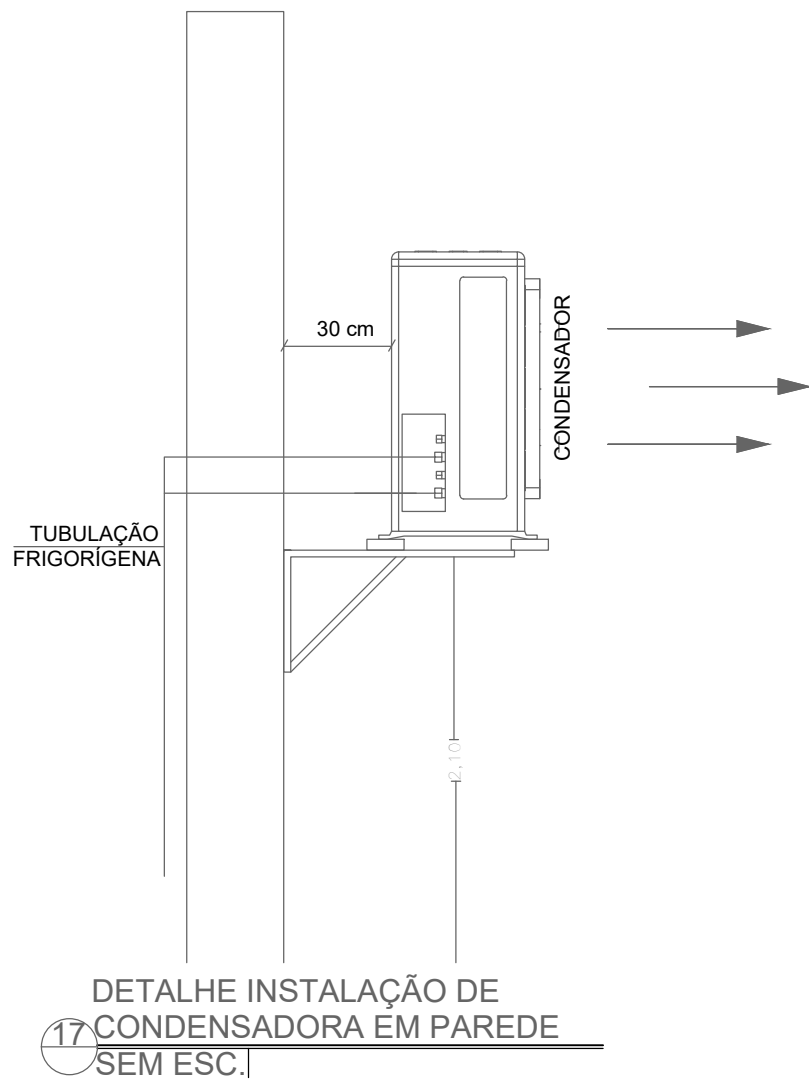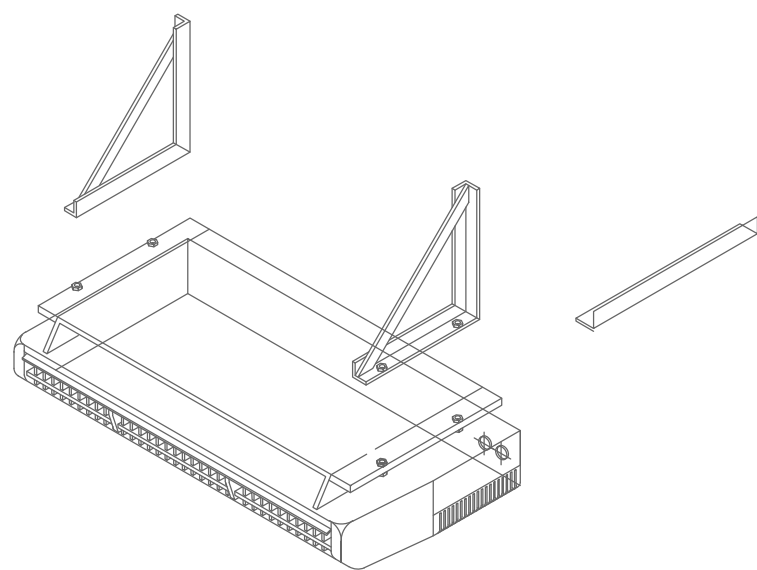


DETALHE INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA EM PAREDE SEM ESC.

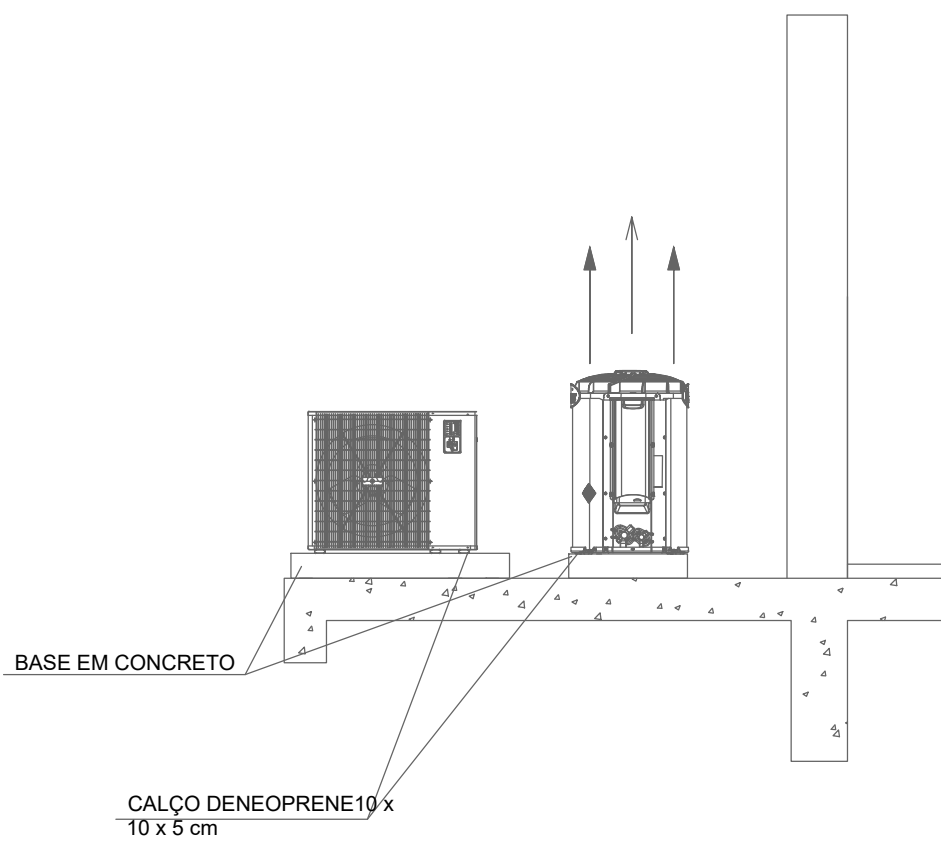

DETALHE DA POSIÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA SEM ESC.


DETALHE PADRÃO AR CONDICIONADO

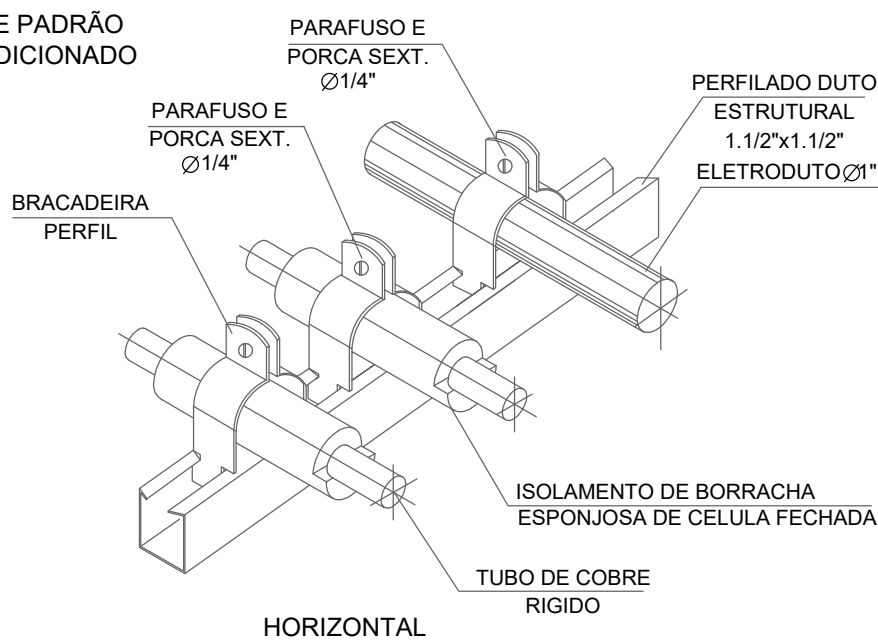



OBS : OS TUBOS DE COBRE DENTRO DA CASA DE MÁQUINAS DEVERÃO TER ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO.

DETALHE PARA FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA SEM ESC.

FIXAÇÃO EM PAREDE

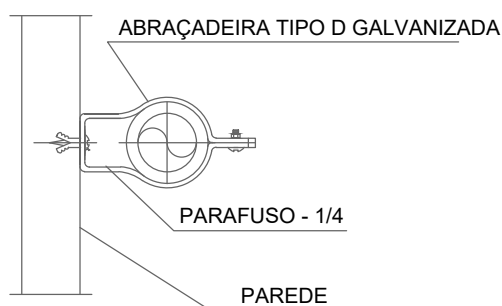

FIXAÇÃO EM LAJE

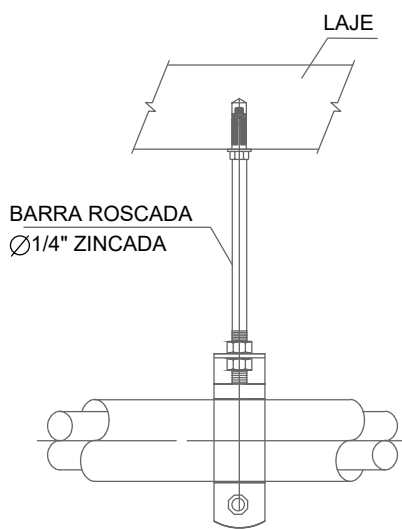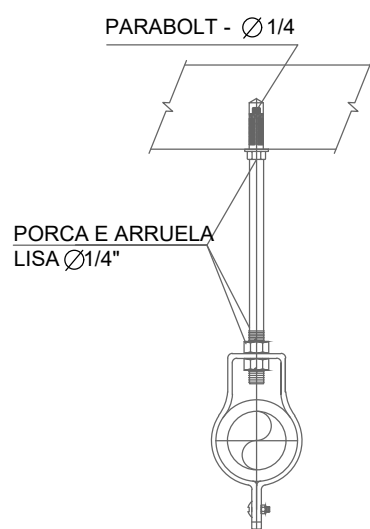

NOTA: USAR ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC SOLDÁVEL (AZUL) REF: TIGRE

DETALHE TÍPICO FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENO SEM ESC.

EXE	00	EMISSÃO INICIAL P/ LICITAÇÃO DA OBRA	EFICÁCIA	04/09/19
REVCOMP	01	EMISSÃO INICIAL EXECUTIVO	EFICÁCIA	22/07/19
REVCOMP	00	REVISÃO ANTEPROJETO	EFICÁCIA	08/07/19
ANT	00	EMISSÃO INICIAL ANTEPROJETO	EFICÁCIA	3/06/19
TIPO	REV	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA
REVISÕES				
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CURVELO				
ENDEREÇO:			ÁREA TERRENO:	
AV. DR. DALTON MOREIRA CANABRAVA (ANTIGA AVENIDA SAROBÁ) S / N° BAIRRO MARIA AMÁLIA MUNICÍPIO DE CURVELO			2.800,70m²	
			ÁREA CONSTRUÍDA:	
			1.270,09m²	
PROPRIETÁRIO:			CNPJ:	
_____			20.971.057/0001-45	
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
PROJETO DE AR CONDICIONADO				
EMPRESA:			CNPJ:	
_____ EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA			06.301.115/0001-00	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:			CREA:	
_____ ANDERSON AUGUSTO DE LIMA COSTA			CREA/MG 53.675/D	
CONTEÚDO:			DATA:	FOLHA:
AR CONDICIONADO – DETALHES DE MONTAGEM 02			04/09/19	08/08
			ESCALA:	
			INDICADA	